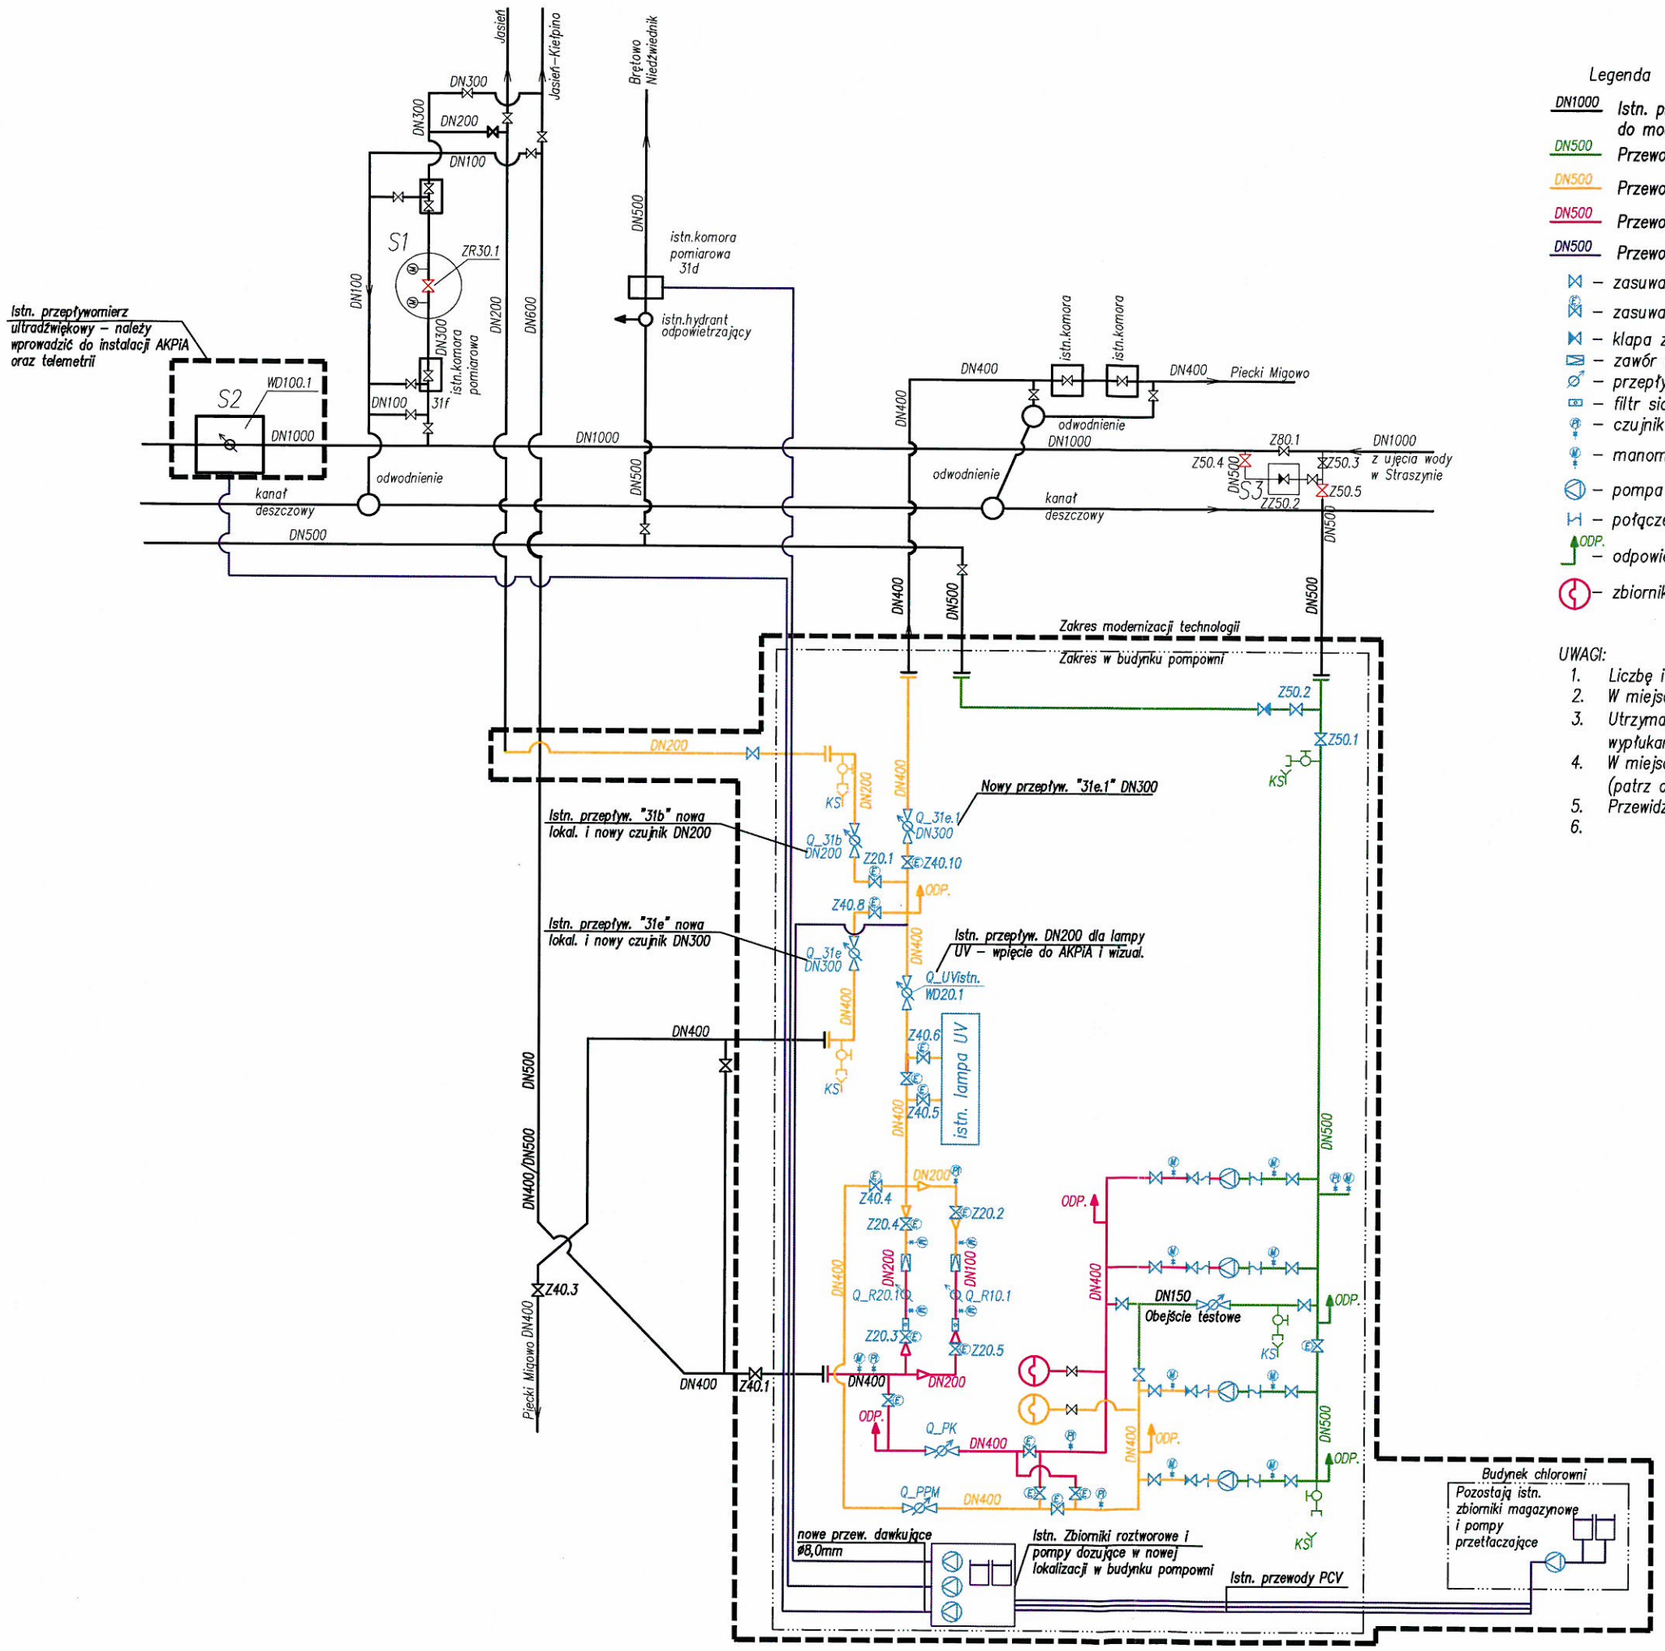

Legenda

- DN1000 Istn. przewody i urządzenia – nie przeznaczone do modernizacji
- DN500 Przewody strefy "Migowo" – docelowe
- DN500 Przewody strefy "H2" – docelowe
- DN500 Przewody strefy "ZW Kiełpino" – docelowe
- DN500 Przewody chloru – docelowe
- – zasuwa / przepustnica – napęd ręczny
- – zasuwa / przepustnica – napęd elektryczny
- – klapa zwrotna
- – zawór regulacyjny (reduktor)
- – przepływomierz elektromagnet.
- – filtr siatkowy (osadnik)
- – czujnik ciśnienia
- – manometr tarczowy kl. 0,6
- – pompa
- – połączenie elastyczne
- ODP. – odpowietrznik automatyczny
- – zbiornik przeponowy

UWAGI:

1. Liczbę i parametry pomp dobiera Projektant
2. W miejscach czujników suchobiegu przewidzieć odpowietrznik automatyczny min. DN100
3. Utrzymać wszystkie istniejące punkty poboru wody oraz wykonać nowe (m.in. w celu wypłukania odcinków bez stałego przepływu)
4. W miejscach bez stałego przepływu wody włączyć instalacje potrzeb własnych obiektu (patrz opis).
5. Przewidzieć rezerwę miejsca na jedną pompę w każdej grupie
6.

INWESTOR: GDAŃSKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA GIWK UL. KARTUSKA 201 80-122 GDAŃSK	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: DZIAŁ PLANOWANIA I ROZWOJU GIWK UL KARTUSKA 201 80-122 GDAŃSK	
OPRACOWANIE: KONCEPCJA MODERNIZACJI POMPOWNI WODY MIGOWO		DATA: 4.2017
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. MARCIN GÓRZYŃSKI UPR. NR POM/0240/PWOS/12 w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.	FAZA: KONCEPCJA
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. JACEK KASZUBOWSKI UPR. NR 111/Gd/00 w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.	SKALA: 1:–
TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT TECHNOLOGICZNY – STAN PLANOWANY		RYS. NR 3